



СУЧАСНІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
ТА БУДІВЕЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

84116, Донецкая область, г. Славянск, ул. Центральная, 59

Тел. +38 (050) 929-76-50, (096) 862-01-95, (063) 165-28-37

www.tfzm.com.ua E-mail: donoblenergo@gmail.com

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

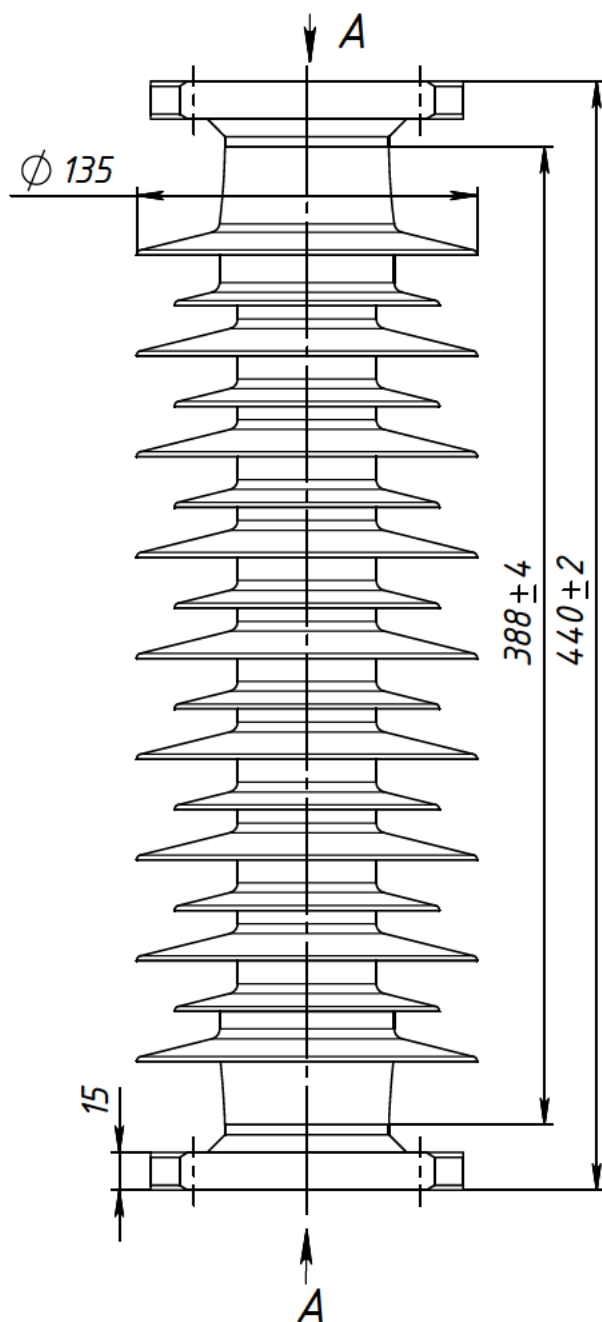

Согласовано

_____ 20 ____ г.

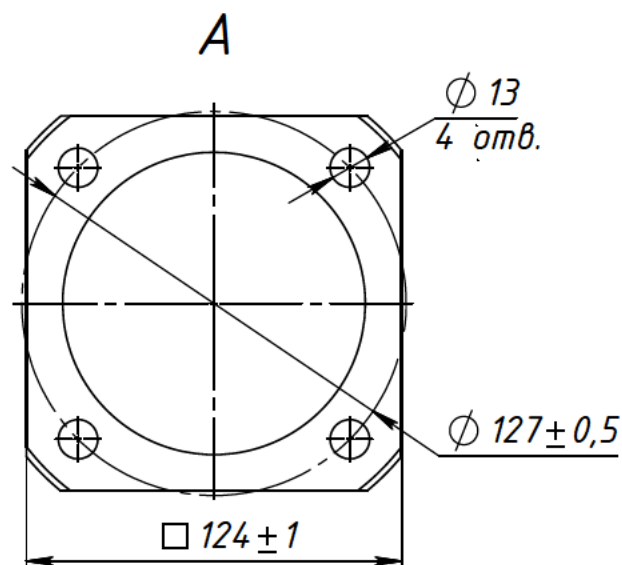

Технические характеристики:

1. Номинальное напряжение, кВ - 35
2. Разрушающая механическая сила на изгиб, кН не менее - 12,5
3. Длина пути утечки, мм не менее - 1440
4. Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации - IV
5. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты, кВ не менее:
 - в сухом состоянии - 95
 - под дождем - 80
6. Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50, кВ - 190
7. Масса, кг не более - 8,4

Изолятор ИОСК-12,5-35-440-4 УХЛ1

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Лист

1